



Merk: For langt endefelt festes
bardun i avsp.jern for Ht.

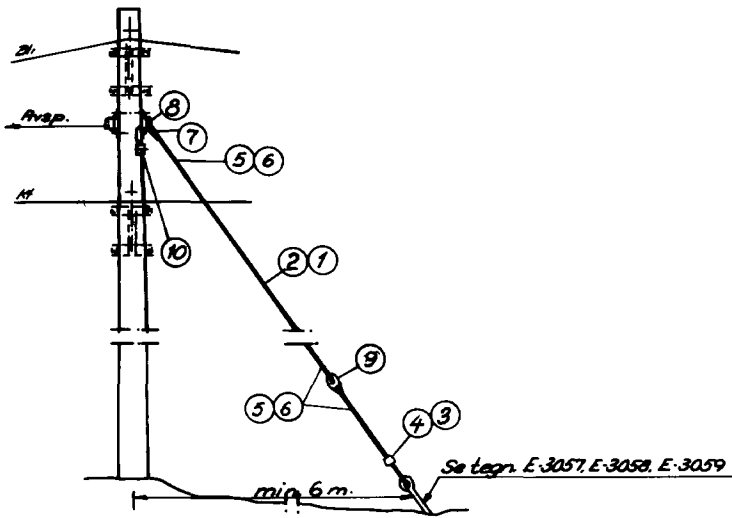

Utf. I og II

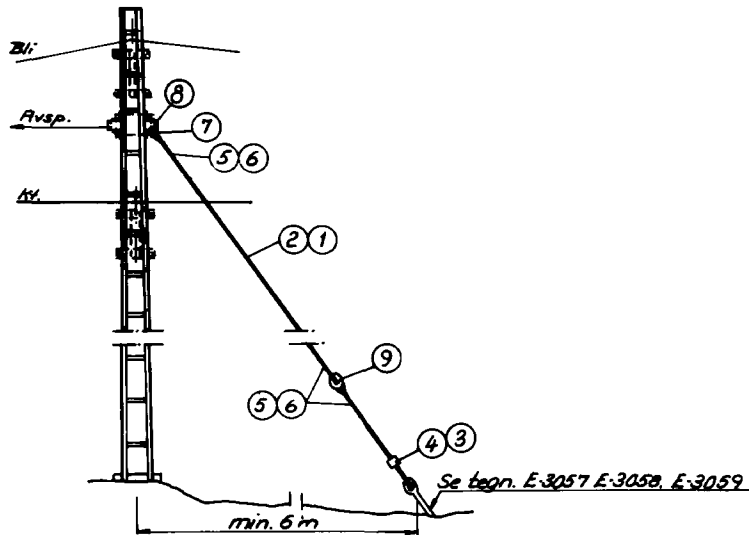

Utf. III og IV

	1	1	Avgreningsklemme 4-50 ⁰	10	CU	Katalog	250.001.58	Primax			
1	1	1	Bardunisolator	9	Pors.	Katalog	249.001.62	ATP 15106			
1	1	1	Avspenningsledd	8	Rst.37.2	1741	250.601.15	Forsinkel			
1	1	1	Kause 2 3/4" open	7	Stål		250.018.22	"			
	4	4	Bardunspirale for 80 mm ² line	6	"	Katalog	249.039.71	"			
	4	4	Bardunspirale for 50 mm ² line	5	"	"	249.039.70	"			
	1	1	Stagvinge 12 tonn	4	"	"	249.039.63	"			
	1	1	Stagvinge 7 tonn	3	"	Katalog	249.039.62	"			
	15	15	Avspenningsbardunline ca.m.	2	"		206.211.62	"			
	15	15	Kurvebardunline ca.m.	1	Stål		206.214.20	Forsinkel			
			Ant.		Gjenstand	Nr.	Materialer	Tegn.nr.	F.nr.	Ant.	Anm.
	1	1	1	1	r9	Stålbetegnelse forandret			11.2.69	R 8 W	
					r8	Pos 3 og 4 endret			18.3.86	Lox	ARI
					r7	Pos 3,4,5 og 6 forandret i postliste			5/12-84	AOA	ARI
					r6	Rettet pos 9 og 10			7/12-83	AOA	ARI
					r5	Bardunspirale innført			7/6-70	GA	BD
					r4	Omtegnet Utf III og IV tilkammer, påført F.nr.			1/11-68	OSM	Hed
					Nr.	Forendringer			Dato	Namn	Kfr.
IV	III	II	I	Utf.		Kontaktledningsanlegg		Målestokk	Tegn. 6.11.68		
						Bardunering av stål- og betongmaster.	1:50		Tracé 6.11.68		
						Norges Statsbaner			Kfr. Hed		18.2.69
						Hst. E.avd.					Erstatning for: 2147 ₃
						Jesper Kjørve					E-2147
						Per Sture					Erstattet av: