
1 HENSIKT OG OMFANG	2
2 FRAFALLSVERDIER OG TILTAKSGRENSER	3
2.1 Frafallsverdier over 85 %	3
2.2 Frafallsverdier mellom 80 % og 85 %.....	3
2.3 Frafallsverdier under 80 %.....	3
2.4 Frafallsverdier som varierer	3
3 GJENNOMFØRING AV MÅLINGENE	4
3.1 Generelt	4
3.2 Måleinstrument	4
3.3 Fremgangsmåte ved kontrollmåling.....	4
3.4 Kontroll av reletesterens kalibrering.....	5
3.5 Tilleggsfunksjon.....	5
4 DOKUMENTASJON.....	6

1 HENSIKT OG OMFANG

Hensikten med kontrollen er å sikre at frafallsverdi for DSI-relé er innenfor gitte grenser for sikker funksjon. Kontrollen skal gjennomføres av samtlige sikkerhetsrelé med sikkerhetskritisk funksjon.

2 FRAFALLSVERDIER OG TILTAKSGRENSER

Releets frafallsverdi er påstemplet merkeskiltet bak på releet. Frafallsverdien er oppgitt i strøm (mA) og/eller spenning (V). Gjeldende grenseverdi beskrives nedenfor.

2.1 Frafallsverdier over 85 %

Relé hvor målt frafallsverdi er 85 % av påstemplet verdi eller høyere er innenfor godkjente verdier.

2.2 Frafallsverdier mellom 80 % og 85 %

Relé hvor målt frafallsverdi er mellom 80 % og 85 % av påstemplet verdi skal skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned.

2.3 Frafallsverdier under 80 %

Relé hvor målt frafallsverdi er lavere enn 80 % av påstemplet verdi skal skiftes ut umiddelbart. Inntil releet blir skiftet skal det kobles fra slik at det ikke kan settes spenning på spolen. Hvis releet har repeterrelé skal disse også kobles fra. Hvis releet er et repeterrelé skal hovedrelé og eventuelle andre repeterreleer også kobles fra.

2.4 Frafallsverdier som varierer

Relé hvor målt frafallsverdi varierer med mer enn 20 % i forhold til laveste verdi, og hvor de laveste verdiene ligger under 100 % av påstemplet verdi skal skiftes ut umiddelbart. Inntil releet blir skiftet skal det kobles fra slik at det ikke kan settes spenning på spolen. Hvis releet har repeterrelé skal disse også kobles fra. Hvis releet er et repeterrelé skal hovedrelé og eventuelle andre repeterreleer også kobles fra.

3 GJENNOMFØRING AV MÅLINGENE

3.1 Generelt

Framgangsmåten for kontrollmåling av releer er beskrevet i avsnitt 3.3. Punktene 1 – 8 skal gjennomføres for hvert relé som skal kontrolleres.


3.2 Måleinstrument

Ved kontroll av alle DSI-relé type RC, RD og RE med påstemplet spolemotstand 50Ω og høyere, skal reletester med F.nr 740.455.500 benyttes.

3.3 Fremgangsmåte ved kontrollmåling.

Se figur 5.a.1.

1. Instrumentet tilkobles 220VAC og slås på med bryter på baksiden.
2. Koble fra ledningene på releets spole.
3. Skru spenningsregulatoren (5) til laveste nivå. Kontroller at venderen "Reletest/Kal.Instr." (1) er i stilling "Reletest" og venderen "Hold/Manuell" (3) er i stilling "Manuell".
4. Koble punkt 1 på relespolen til + (rød) på reletesterens utgang "Relespole" (4), og pkt. 2 på relespolen til – (sort). I de tilfeller hvor anleggets plusspenning er tilkoblet relespolens punkt 2 må + og – på reletesterens byttes om 1.
5. Øk spenningen med spenningsregulatoren til releet trekker.
6. Senk så spenningen sakte med spenningsregulatoren til releet faller (juster sakte i det området releet antas å falle).
7. Les av spenning og strøm i det øyeblikket releet faller og noter verdiene.
8. Gjenta punkt 4, 5 og 6 slik at til sammen fem målinger er gjennomført.

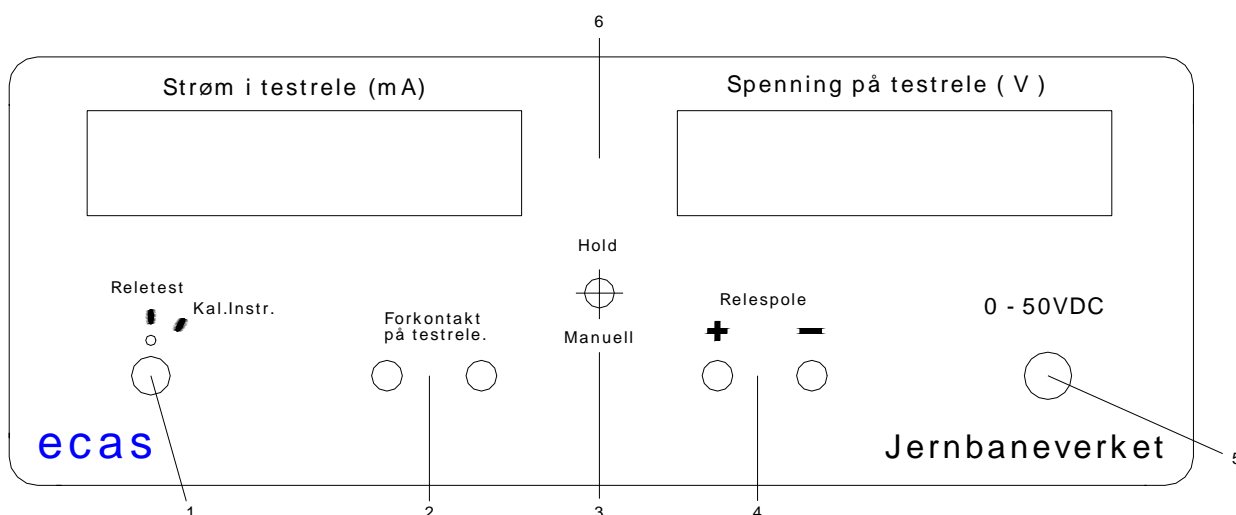

Figur 5.a.1 Frontplate på relétester

¹ Releer som normalt ikke har plusspenning på punkt 1 og minusspenning på punkt 2 på relespolen er VK, S.lås og a/b i veisikringsanlegg. Dette må kontrolleres i hvert enkelt tilfelle.

3.4 Kontroll av reletesterens kalibrering.

Sjekk displayenes kalibrering ved å sette vender "Reletest/Kal.instr" i stillingen "Kal.instr.". Ved korrekt kalibrering skal måleinstrumentene vise følgende måleresultat:

- Display for strøm: 75.0
- Display for spenning: 25.0.

Ved avvik, fjern dekselet foran displayene og juster med trimmepotmeteret merket "Adj."

Kontrollen utføres før kontrollmålinger igangsettes i et anlegg.

For å kontrollere at måleverdiene i reletesteren er korrekte, kan en 1000 ohms motstand kobles mellom + og – på relespoleutgangen. Da skal strømmen være 10.0 mA ved 10.0 V og 25.0 mA ved 25.0 V osv. Hvis dette ikke er korrekt må instrumentet kalibreres hos leverandøren. Kontrollen skal gjennomføres en gang pr år.

3.5 Tilleggsfunksjon.

Inngangen merket "Forkontakt på testrele" (3) kan tilsluttes en ledig F-kontakt på det releet som testes. Da vil en diode (6) lyse så lenge releet er tiltrukket og kontakten sluttet. Denne funksjonen kan benyttes for å enklere avgjøre nøyaktig når releet faller.

Hvis venderen "Hold/Manuell" settes i posisjon "Hold" vil spenningsverdien fryse i det øyeblikket releet faller når spenningen senkes. Strømverdien fryses ikke. Dette er en funksjon som kan videreutvikles. Det anbefales ikke at funksjonen benyttes.

4 DOKUMENTASJON

For hvert relé skal måleresultatene noteres i tabell for måleresultat, tabell 5.a.1. I de tilfeller hvor verdiene varierer, men i mindre grad enn beskrevet i 2.4, skal laveste verdi føres opp. I tabellens kolonner skal følgende føres opp:

Produksjonsnummer		Produksjonsnummeret avleses på merkeskiltet bak på releet.
Relénavn		Releets navn i anlegget (f.eks. SR.A, VK.2- o.l.).
Reléspesifisering		Reléspesifiseringen avleses på merkeskiltet bak på releet (f.eks. RC0232).
Frafallsspenning (V)	Påstemplet verdi Målt verdi	Påstemplet verdi avleses på merkeskiltet bak på releet. Den laveste verdien som avleses under kontrollmålingene.
Frafallsstrøm (mA)	Påstemplet verdi Målt verdi	Påstemplet verdi avleses på merkeskiltet bak på releet. Den laveste verdien som avleses under kontrollmålingene.
Merknader		Her kan f.eks. avvikende måleresultat noteres. Ellers alle andre opplysninger som kan være av interesse for målingene.

